



內政部建築研究所性能實驗中心
Performance Experiment Center
Architecture and Building Research Institute, Ministry of the Interior

711 臺南市歸仁區六甲里中正南路1段2496號
電話：(06)3300504 傳真：(06)3300480



石綿鑑定

試驗報告

試驗日期：107年6月12日
報告書編號：R-18-00007


試件名稱：節能玻璃 (G50)

委託編號：R18060601

委託單位：東鏘工業股份有限公司

顧客地址：333 桃園市龜山區頂湖路 69 號 1F

- 上項試件經本中心試驗，報告含封面附頁共 3 頁。
- 使用本報告時須整份使用，分離使用無效，不得任意摘錄。
- 本試驗報告僅對委託單位所送試驗試件負責。
- 試件名稱、試件說明、送樣人資料係由委託單位提供。
- 本報告僅供參考，不得作為商業廣告或訴訟之用。
- 「內政部建築研究所性能實驗中心」稱謂，不得在任何廣告、傳單或產品宣傳文件上使用。
- 以下是唯一被授權使用文字：「所標示之結果是由內政部建築研究所性能實驗中心，根據 NIEA R401.22C 及 CNS 13970 試驗所得」。

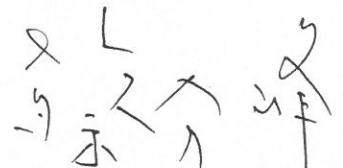
性能實驗中心主任

中華民國 107 年 6 月 19 日



內政部建築研究所性能實驗中心
Performance Experiment Center
Architecture and Building Research Institute, Ministry of the Interior



試驗報告

委託者：東鏘工業股份有限公司 委託編號：R18060601
 試件名稱：節能玻璃 (G50) 試件編號：RS18061201
 環境條件：溫度 26 °C，相對溼度 50 % (RH) 試件收件日期：107.6.12
 總頁數：3 頁，本頁為第 2 頁

試驗項目	方 法	結 果	備 註
石綿鑑定	NIEA R401.22C CNS 13970	未檢出 (該試件不含石綿)	偵測極限： <u>< 1 %</u>



※ 注意事項：

1. 本報告僅對送檢試件負責，供申請單位參考用，但不作商業推銷廣告之用。
2. 本報告內容不得以任何方式翻印或複製。偽造或變造本報告者，依法追究其法律責任。
3. 歡迎隨時向本中心服務窗口查詢本資料的正確性，以保障您的權益。

內政部建築研究所
性能實驗中心

試驗操作人員：

陳 禱

報告簽署人：


吳 介 峰




試驗報告

測試件基本資料：

1. 營利事業統一編號：22282192。
2. 負責人姓名：楊世安。
3. 負責人身分證字號：P101537705。
4. 取樣程序：委託單位自行採樣及送件。
5. 試件用途：貼膜隔熱玻璃。
6. 試件成分：PET聚脂薄膜、丙烯酸樹脂、銀、鈦、玻璃。
(以上文字由委託單位提供)
7. 試件規格：複合材料，150 mm · 150 mm · 4.81 mm。

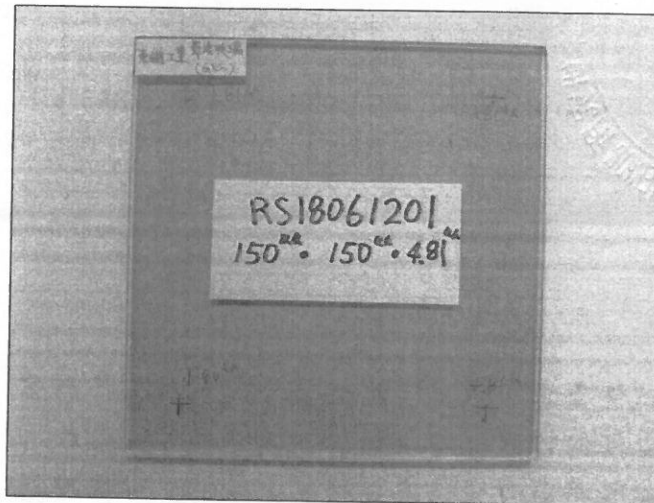

正面圖

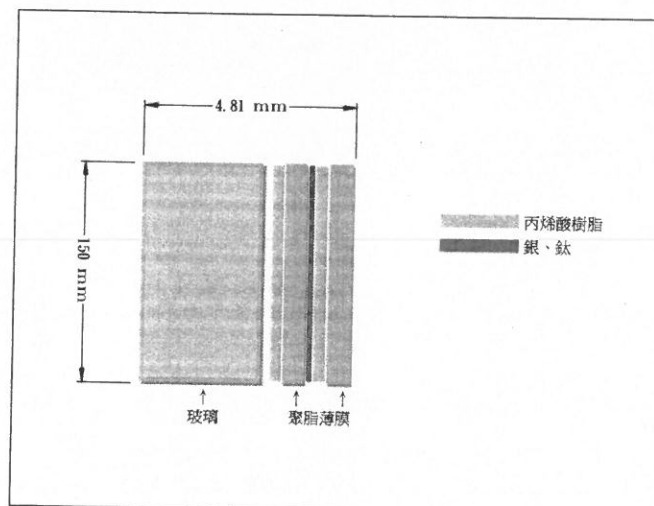

剖面圖